



AFOL AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO



AFOL MONZA E BRIANZA AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO

CENTRO DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE




CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CFP "SANDRO PERTINI"

Via Monte Rosa 10 – 20831 Seregno

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DURANTE IL LAVORO

di cui all'art. 28 comma 2 del D.Lgs. 81/2008
come modificato ed integrato dal D.Lgs. 106/2009 e s.m.i.

PIANO DELLE MISURE DI ADEGUAMENTO (PMA)

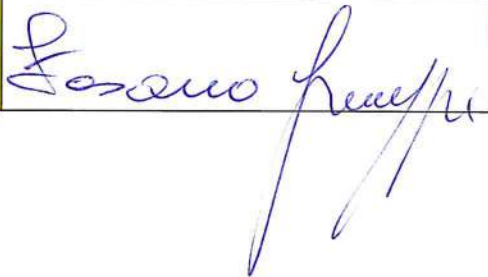
DATA	ED.	REV.	PAGINE	TIPO E NATURA MODIFICA	REDATTO DA
24/08/2020	01	00	7	Revisione generale	

Il presente documento di valutazione dei rischi è stato redatto dal Datore di lavoro in collaborazione con le seguenti figure che ne sottoscrivono il contenuto.

Le presenti firme costituiscono anche attestazione di data certa ai sensi e per gli effetti del Art.28 c.2 D.Lgs.81/08 e s.m.i.

Attestazione Data Certa	
FIGURA INTERESSATA	FIRMA
<i>Datore di Lavoro</i> Barbara Riva	
<i>Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione</i> Hany Makhoul	
<i>Medico Competente Coordinatore</i> Marco Italo D'Orso	

Infine il presente Documento è stato redatto previa consultazione del/dei RLS, che lo sottoscrive/sottoscrivono per presa visione:

FIGURA INTERESSATA	FIRMA
<i>Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza</i> Giuseppe Fasano	

INDICE

INDICE	3
ANAGRAFICA DELL'AZIENDA.....	4
PIANO DELLE MISURE DI ADEGUAMENTO	5

ANAGRAFICA DELL’AZIENDA

Ragione sociale	Agenzia Formazione Orientamento Lavoro Monza e Brianza
Sede Legale	Via Grigna 13 – 20090 Monza (MB)
Sede Operativa/Amministrativa	Via Tre Venezie 63 – 20821 Meda (MB)
Telefono	+39 0362 341125
Mail	segreteria@afolmonzabrianza.it formazione@afolmonzabrianza.it
PEC	afolmonzabrianza@pec.it cfp@pec.afolmonzabrianza.it
Partita IVA	06413980969
Codice Fiscale	06413980969
Codice ATECO	78.1

In particolare, il presente Documento di Valutazione dei Rischi si riferisce alla seguente sede:


Sede / Unità operativa	Centro di Formazione Professionale CFP “Sandro Pertini”
Indirizzo	Via Monte Rosa 10 – 20831 Seregno (MB)
Telefono	+39 0362 862185
Mail	cfp.pertini@afolmonzabrianza.it
PEC	cfp.pertini@pec.afolmonzabrianza.it
Codice ATECO	85.59.2

PIANO DELLE MISURE DI ADEGUAMENTO

Il piano delle misure di adeguamento è un documento strettamente connesso al documento di valutazione dei rischi e che come tale non può essere distinto dallo stesso. All'interno del documento sono riportate, per il singolo luogo di lavoro, le singole misure di adeguamento da porre in atto distinte per categorie e con indicazione del relativo indice di priorità. Trattasi degli interventi di adeguamento necessari alla risoluzione e/o eliminazione di non conformità rilevate all'interno del documento di valutazione dei rischi, desumibili dai restanti fascicoli del Documento di Valutazione dei Rischi della sede in esame.

Via Monte Rosa 10 – 20831 Seregno (MB)	AFOL MB – CFP “Sandrio Perfini”	DVR Ed. 01 Rev.00 del 24/08/2020 005 - PMA
----------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------------------

N.	Sezione	Scheda	Osservazione	Misura di adeguamento	Priorità 1=bassa 2=media 3=alta 4=urgente C=costante
1	002	005	Tutte le scaffalature e gli armadi devono essere ancorati per evitarne il ribaltamento	Verifica capillare del corretto ancoraggio di scaffalature ed armadi.	C
2	002	006	Assenza di parapetto nei camminatori lato uscita retro laboratori (autoriparazioni, macchine utensili, pasticceria)	Installazione di idonei parapetti e corrimano lungo tutti i camminamenti.	2
3	002	006	Assenza di barra fermapiède al parapetto che separa l'officina autoriparazioni dalla zona del ponte sollevatore.	Installazione di idonea barra fermapiède	3
4	002	007	Percorribilità delle vie di fuga	Mantenere le vie di uscita costantemente libere da qualsiasi materiale	C
5	002	013	Assenza dei CPI (DPR 151/2011)	Ottenere i relativi atti autorizzativi da parte dei VVFF	4
6	002	013	Impianto di illuminazione di emergenza	Eseguire periodici controlli di funzionamento dell'impianto di illuminazione di emergenza	C
7	002	014	Irreperibilità della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico	Recuperare (con ogni probabilità presente agli atti perché dichiarata presente dai manutentori dell'impianto di messa a terra) la D.I.CO. elettrica per l'intero stabile	3
8	002	021	Valutazione del rischio Campi Elettromagnetici (CEM).	Si valuta, nell'ambito di una indagine CEM da condurre per altre sedi, di inserire anche la presente nelle rilevazioni da effettuare sul campo	1
9	002	023	Valutazione del rischio rumore	Effettuare indagine fonometrica al fine di valutare il rischio rumore nei laboratori	2
10	002	024	Valutazione del rischio vibrazioni	Effettuare indagine accelerometrica al fine di valutare il rischio vibrazioni nei laboratori	2
11	002	029	Valutazione del rischio Stress Lavoro Correlato, presente e corretta, datata 07/06/2019	Rivalutazione del rischio ad intervalli regolari di 2-3 anni	1
12	002	035	Controllo periodico dei contenuti delle Cassette di Primo Soccorso	Instaurare procedura di controllo periodico dei presidi medici contenuti nelle Cassette di Primo Soccorso	C

	Redatto da: AP Group Srl Corso Genova 57/A – 27029 Vigevano (PV)	Pag. 6 di 7
---------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	-------------

Via Monte Rosa 10 – 20831 Seregno (MB)	AFOL MB – CFP “Sandro Perini”	DVR Ed. 01 Rev.00 del 24/08/2020 005 - PMA
----------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------------------

N.	Sezione	Scheda	Osservazione	Misura di adeguamento	Priorità 1=bassa 2=media 3=alta 4=urgente C=costante
13	002	036	Segnaletica	Aggiungere alcuni pittogrammi nei laboratori autorizzazioni e macchine utensili	2
14	002	038	Accertamento alcolimetrico per mansioni indicate	Accertamento alcolimetrico per mansioni indicate. Effettuare test mediante Medico Competente, all'occorrenza.	C
15	002	041	Valutazione del rischio Radon	Programmare una valutazione del rischio radon anche negli spazi seminterrati di pertinenza del CFP, con particolare attenzione a uffici IT, aula didattica e aula magna	2
16	003	SIC09	Corso PES PAV PEI	Il personale che può potenzialmente operare su impianti elettrici in tensione, deve essere formalmente nominato (identificato ed autorizzato) dal Datore di lavoro, quindi formato con idonei corsi di formazione in base alla norma CEI 11-27.	3